


Anschluß-Information




Ruf-Taster TA-099-310-61 (VRT)

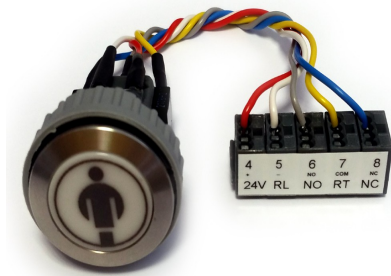

Abstell-Taster TA-099-310-62 (VAT)

Anschluß-Beispiel Ruhestrom (RS)

In diesem Beispiel ist die Aufschaltung an ein Elektronik-Modul der CP99-Rufanlage in Ruhestrom-Verdrahtung zu sehen. Selbstverständlich können die Tasten auch an anderen Ackermann-Cli-no-Systemen in RS verwendet werden.

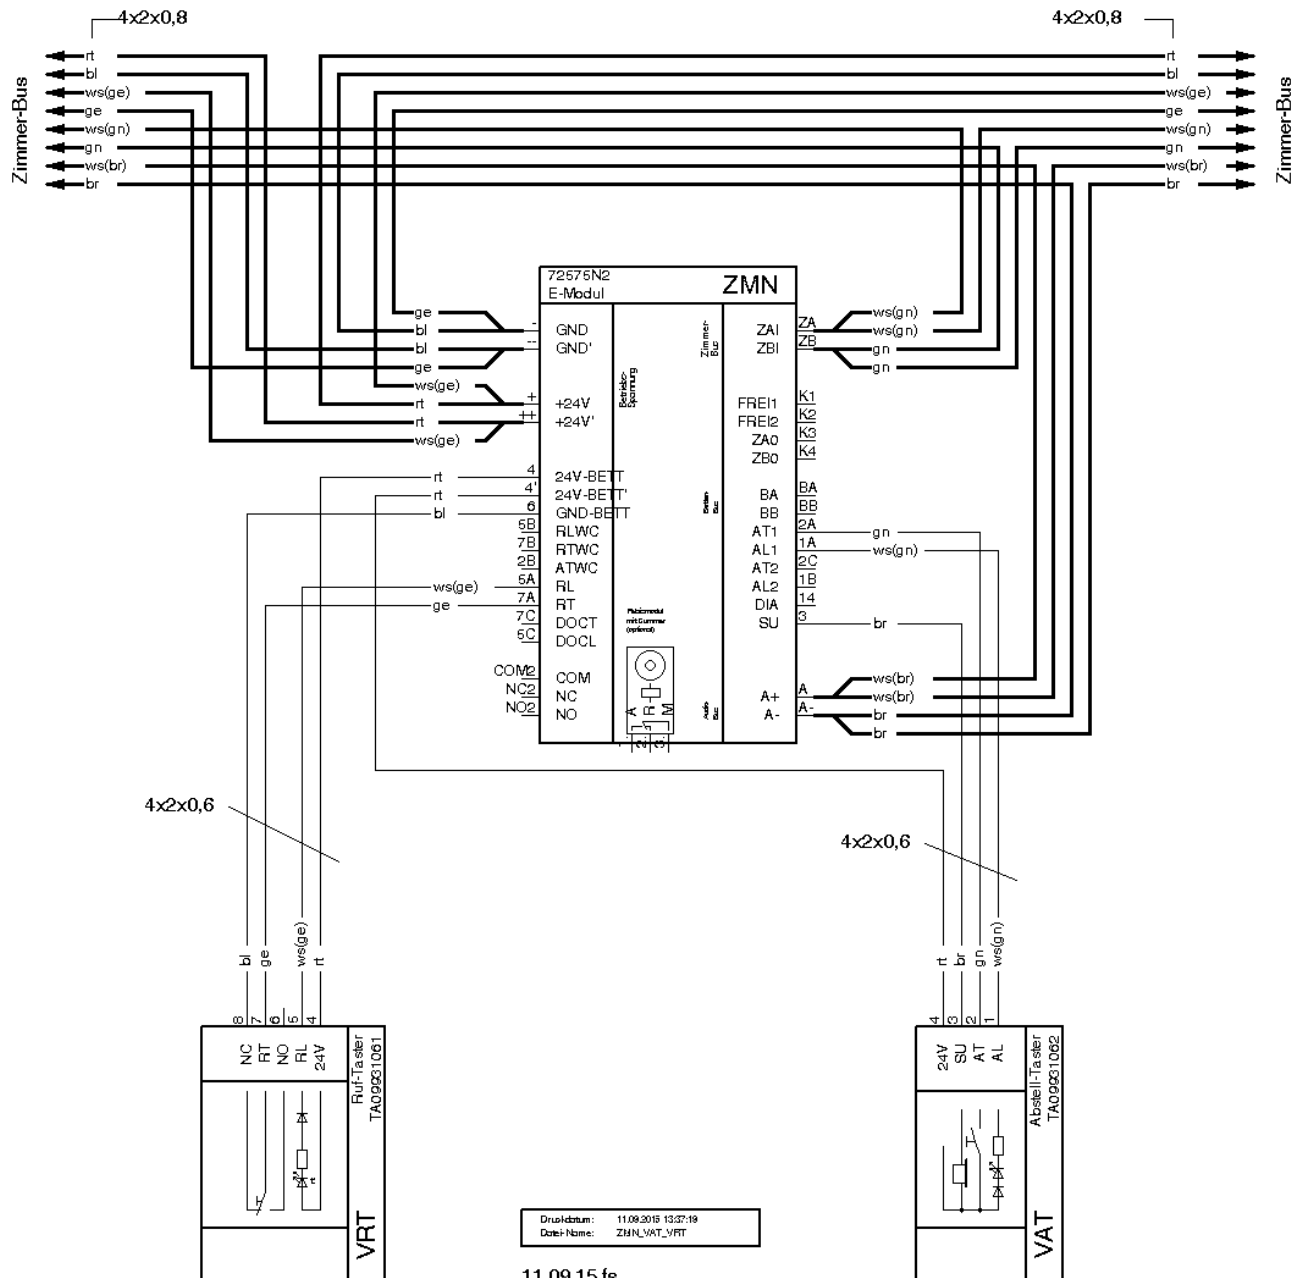

Beispiel Anschlussplan AS

In diesem Beispiel ist die Aufschaltung an ein Elektronik-Modul der CP95-Rufanlage in Arbeitsstrom-Verdrahtung zu sehen. Selbstverständlich können die Tasten auch an anderen Ackermann-Clino-Systemen in AS verwendet werden.

